


ILUMINAÇÃO  
DESCRIÇÃO

**Legenda**

	Caixa de passagem - Entrada Cemar
	Caixa de passagem de sobrepor na parede
	Entrada de serviço aérea
	Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor paralelo 2 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor paralelo 3 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
	Luminária p/ floor, compacta longa - embutir teto
	Luminária p/ floor, compacta longa - sobrepor teto
	Quadro de distribuição - sobrepor a 1,50m do piso

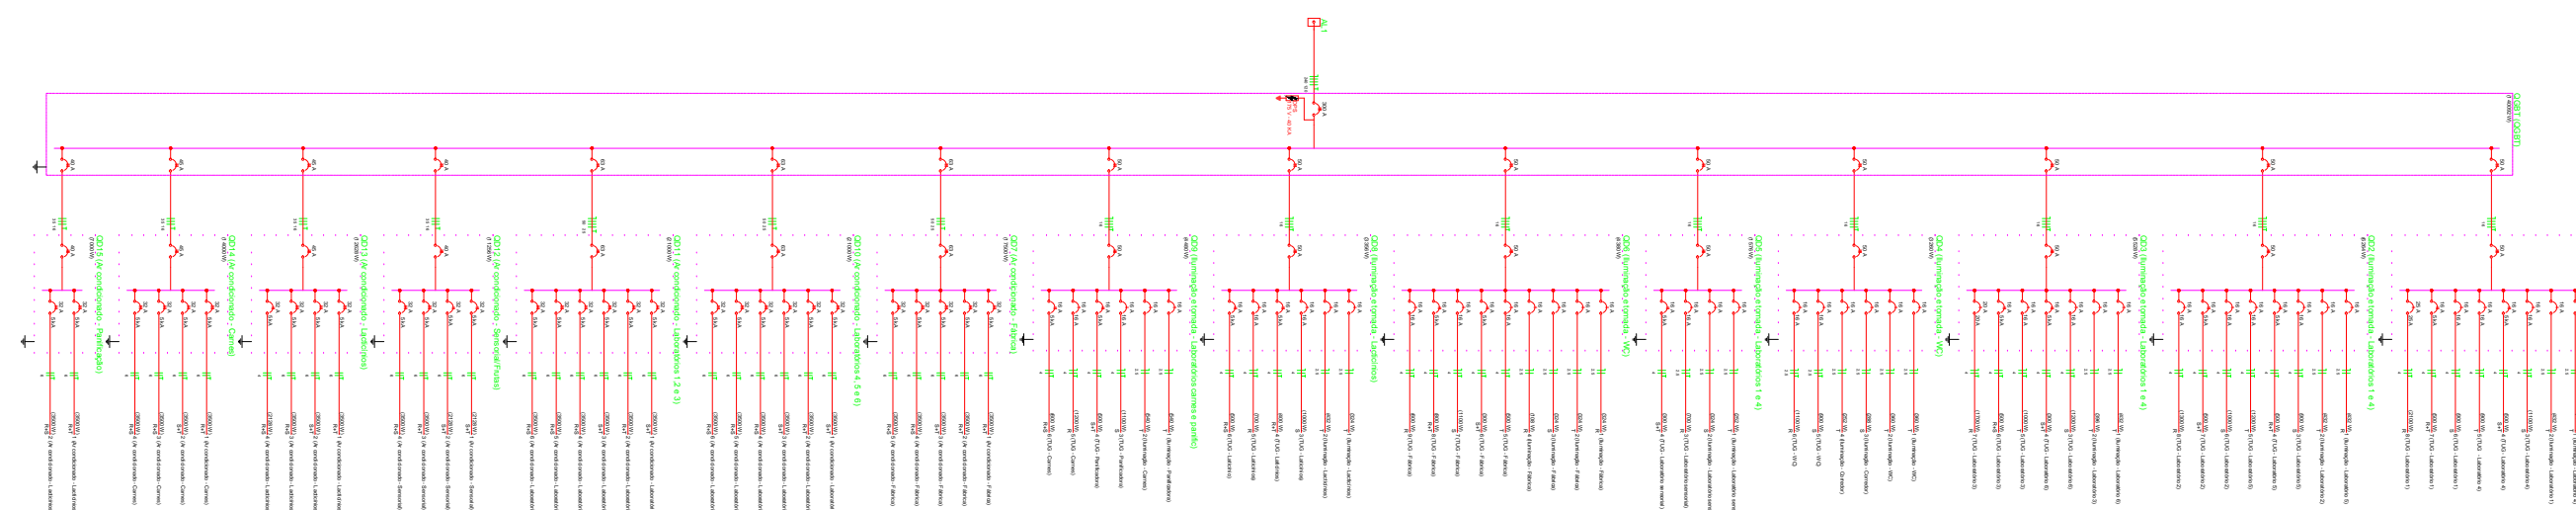

**Quadro de Cargas (Q1)**

Nome	Quantidade	Valor	Unidade	Observações
Iluminação	10	100	W	
Tomadas	20	200	W	
Outros	5	50	W	
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>350</b>	<b>W</b>	

**Quadro de Cargas (Q2)**

Nome	Quantidade	Valor	Unidade	Observações
Iluminação	15	150	W	
Tomadas	25	250	W	
Outros	10	100	W	
<b>Total</b>	<b>50</b>	<b>500</b>	<b>W</b>	

**Quadro de Cargas (Q3)**

Nome	Quantidade	Valor	Unidade	Observações
Iluminação	20	200	W	
Tomadas	30	300	W	
Outros	15	150	W	
<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>650</b>	<b>W</b>	

**Quadro de Cargas (Q4)**

Nome	Quantidade	Valor	Unidade	Observações
Iluminação	25	250	W	
Tomadas	35	350	W	
Outros	20	200	W	
<b>Total</b>	<b>80</b>	<b>800</b>	<b>W</b>	

**Quadro de Cargas (Q5)**

Nome	Quantidade	Valor	Unidade	Observações
Iluminação	30	300	W	
Tomadas	40	400	W	
Outros	25	250	W	
<b>Total</b>	<b>95</b>	<b>950</b>	<b>W</b>	

**Quadro de Cargas (Q6)**

Nome	Quantidade	Valor	Unidade	Observações
Iluminação	35	350	W	
Tomadas	45	450	W	
Outros	30	300	W	
<b>Total</b>	<b>110</b>	<b>1100</b>	<b>W</b>	

**Quadro de Cargas (Q7)**

Nome	Quantidade	Valor	Unidade	Observações
Iluminação	40	400	W	
Tomadas	50	500	W	
Outros	35	350	W	
<b>Total</b>	<b>125</b>	<b>1250</b>	<b>W</b>	

**Quadro de Cargas (Q8)**

Nome	Quantidade	Valor	Unidade	Observações
Iluminação	45	450	W	
Tomadas	55	550	W	
Outros	40	400	W	
<b>Total</b>	<b>140</b>	<b>1400</b>	<b>W</b>	

**Quadro de Cargas (Q9)**

Nome	Quantidade	Valor	Unidade	Observações
Iluminação	50	500	W	
Tomadas	60	600	W	
Outros	45	450	W	
<b>Total</b>	<b>155</b>	<b>1550</b>	<b>W</b>	

**Quadro de Cargas (Q10)**

Nome	Quantidade	Valor	Unidade	Observações
Iluminação	55	550	W	
Tomadas	65	650	W	
Outros	50	500	W	
<b>Total</b>	<b>170</b>	<b>1700</b>	<b>W</b>	

Nome	Quantidade	Valor	Unidade	Observações

DE: TUDO O MUNDO DEBEM OS CORTAR O O O O O

**UNIF**  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORONIA  
Campus de Ananias

**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**

**DENGEA**  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PROFESSOR: DR. JOÃO CARLOS DE SOUZA  
PROFESSOR: DR. JOÃO CARLOS DE SOUZA  
PROFESSOR: DR. JOÃO CARLOS DE SOUZA

015